



**Krydsningstilladelse - krydsning med 60kV ledning under fire vandløbsstrækninger i Nordfyns Kommune**

VORES ELNET A/S,  
Sanderumvej 16, Sanderum,  
5250 Odense SV

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at krydse følgende vandløb i Nordfyns Kommune:

1. Margårds Mølleå fra matr. 5a, Veflinge By, Veflinge til matr. 1, Havgård, Vigerslev, nøjagtig placering fremgår af nedenstående figur 0.1, og
2. Unavngivet rørlagt vandløb på matr. 3I, Veflinge By, Veflinge, nøjagtig placering fremgår af nedenstående figur 0.2, og
3. Sørslev/Hemmerslev Afløbet fra matr. 2c, Høved Gde., Veflinge til matr. 7c, Sdr. Esterbølle By, Sørslev, nøjagtig placering fremgår af nedenstående figur 0.3, og
4. Afløb fra Maderup Mose, Fra matr. 6a, Maderup By, Sørslev til matr. 3f, Sdr. Esterbølle By, Sørslev, nøjagtig placering fremgår af nedenstående figur 0.4.

Formålet med krydsningerne er etablering af en ny 60kV transportledning fra transformestationen ved Farstrup til en planlagt ny transformestation mellem Hørslev og Moderup.

Landinspektørvirksomheden LIFA har ansøgt om krydsningerne d. 9. februar 2023, på vegne af VORES ELNET A/S.

**Tilladelse**

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til ovenstående krydsninger af de nævnte vandløb, og eventuelle yderligere krydsninger af ikke-kendte, rørlagte vandløb på strækningen, i de punkter der kan ses på luftfotos nedenfor. Tilladelsen gives i medfør af Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 127 af 26/01/2017, § 47 samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27/06/2016, § 9, med nedenstående vilkår.

**Teknik, Erhverv og Kultur**

**Natur & Miljø**

09. februar 2023

Sagsnummer  
S2023-2374

Dokument nr.  
D2023-25268

Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.  
25 58 79 87

**Nordfyns Kommune**  
Østergade 23  
5400 Bogense  
Tlf. 6482 8282

**Kontaktadresse**  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup

**Abningstid**


|         |                   |
|---------|-------------------|
| Mandag  | kl. 09.00 - 15.00 |
| Tirsdag | kl. 09.00 - 15.00 |
| Onsdag  | kl. 09.00 - 15.00 |
| Torsdag | kl. 09.00 - 17.00 |
| Fredag  | kl. 09.00 - 13.00 |

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".


[www.nordfynskommune.dk](http://www.nordfynskommune.dk)

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:  
Tlf.: 64828192  
E-mail: [dpo@nordfynskommune.dk](mailto:dpo@nordfynskommune.dk)



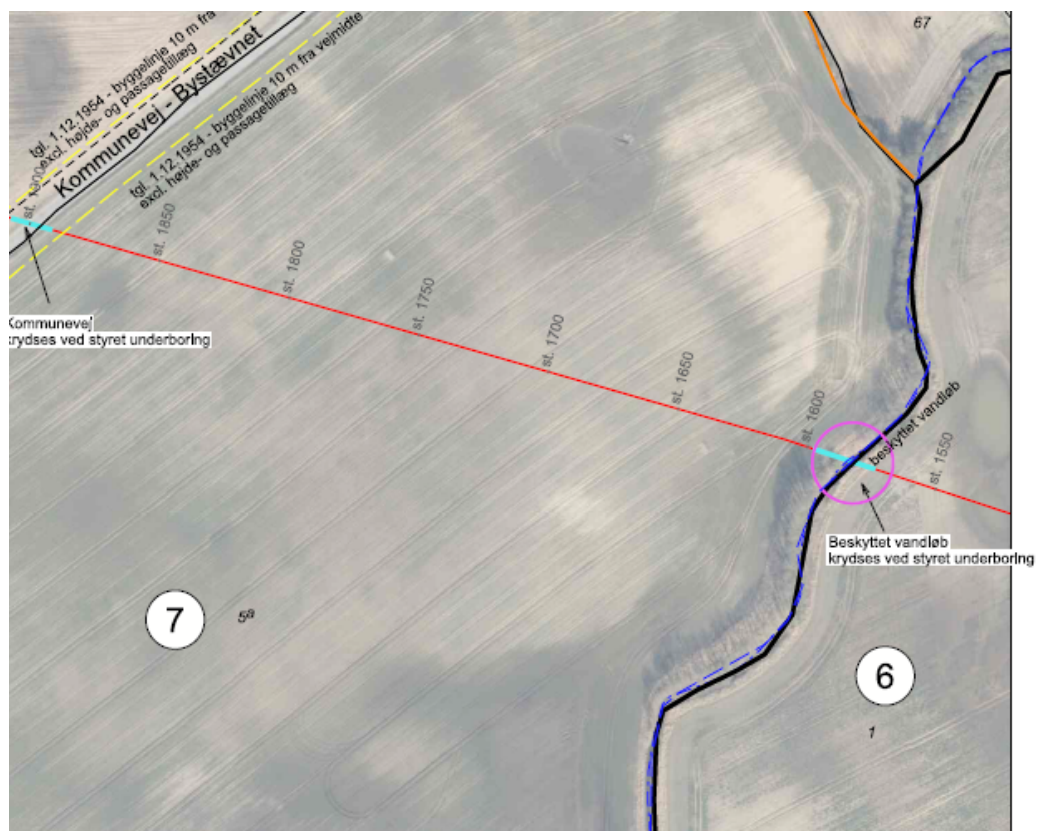


Figur 0.1 Placering af krydsningen er markeret med blå ring på luftfotoet

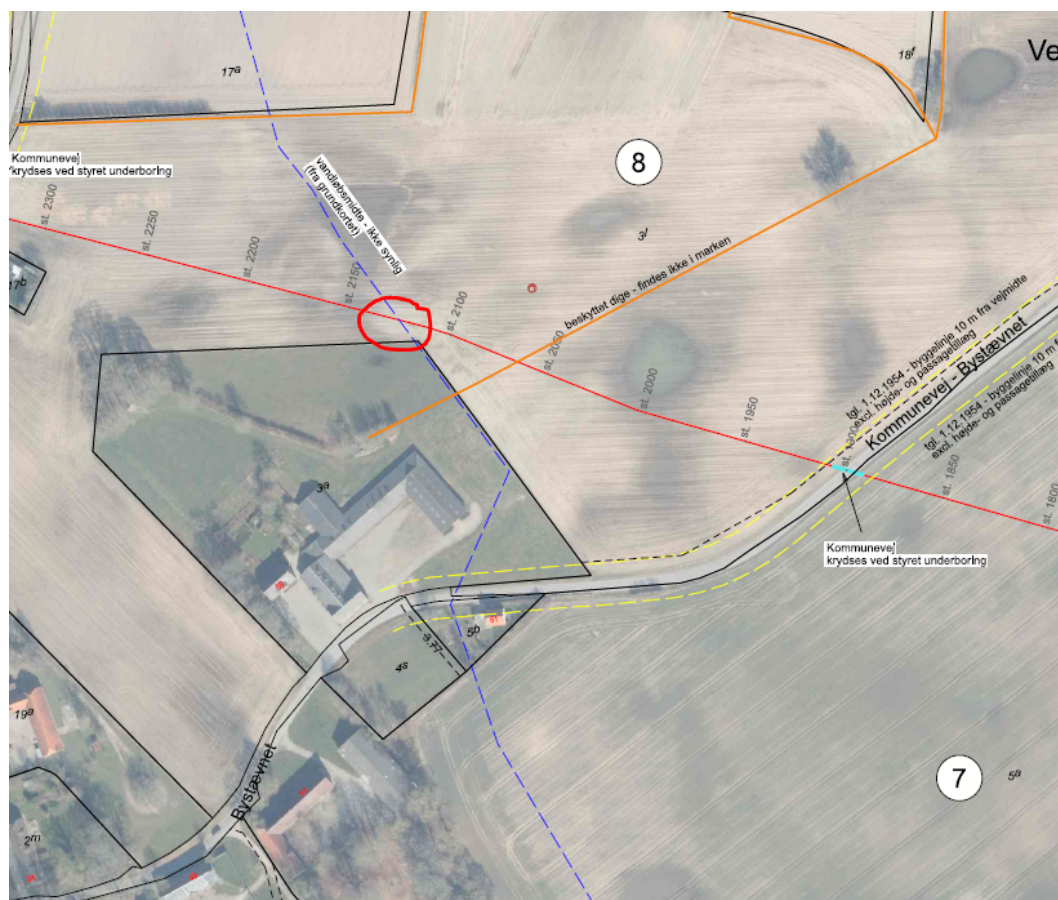

Figur 0.2 Placering af krydsningen er markeret med rød ring på luftfotoet. Bemærk at N ikke er op i dette kortudsnit – den østlige ende af Bystævnet går næsten stik V>Ø på denne strækning.



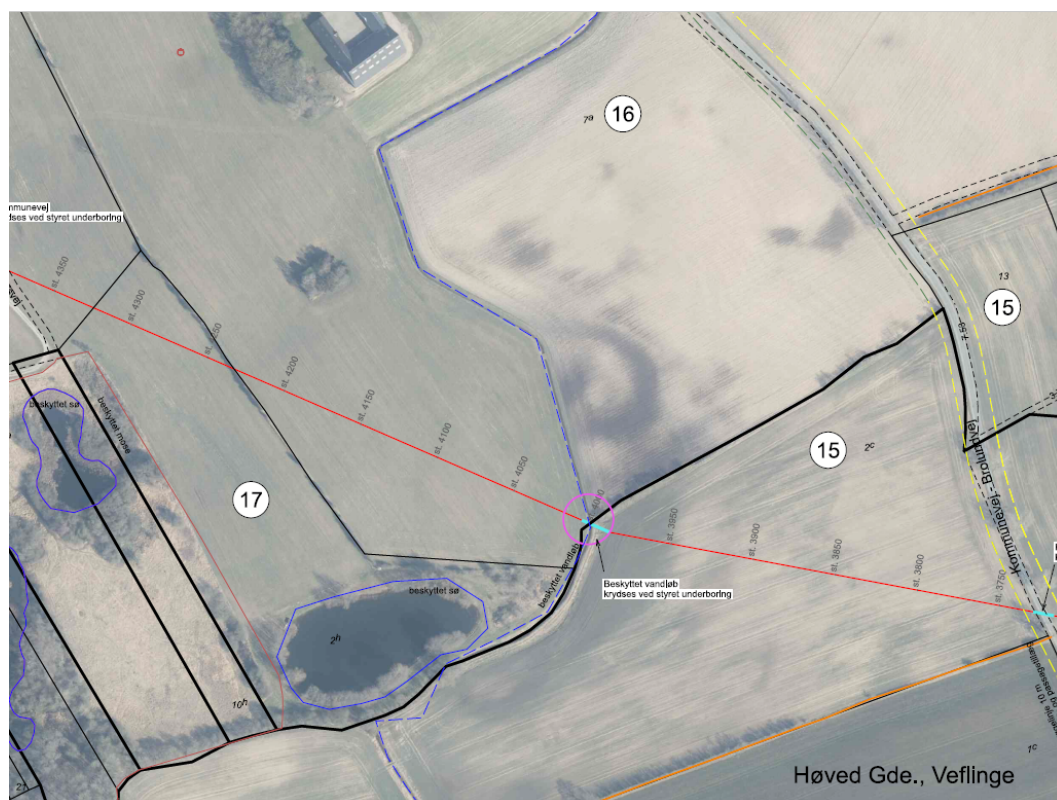

Figur 0.3 Placering af krydsningen er markeret med lilla ring på luftfotoet. Bemærk at N ikke er op på dette kortudsnit, Brolundvej, i højre side af billedet, går næsten N>S i virkeligheden.



Figur 0.4 Placering af krydsningen er markeret med rød ring på luftfoto

**Tilladelsen gives på følgende vilkår:**

At arbejdet udføres i henhold til det ansøgte, men med følgende tilføjelser:

**1) Hvor krydsningen udføres som en styret underboring:**

- At placering er mindst 1m, gerne mere, under fast vandløbsbund og – sider, hhv. 1m under rørlagt vandløb
- At huller til styret underboring graves uden for 3-meter<sup>1</sup> bræmmen (gælder kun åbne vandløb),
- At det under arbejdet tilstræbes at minimere påvirkningen af vandløbet, især i forhold til ødelæggelse af brinker og tilførsel af sand og andet materiale fra brinkerne til vandløbet, se fodnote<sup>2</sup>
- At vandafledningen ikke hindres hverken under eller efter krydsningerne,
- At ansøger påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere der måtte blive berørt af såvel selve arbejdet som f.eks. ødelagte rørledninger, problemer med opstuvninger opstrøms og manglende vand nedstrøms,
- At ledningsejer er ansvarlig for flytning af egne ledninger, hvis de blotlægges af vandløbets naturlige erosion eller ved evt. fremtidige vandløbsreguleringer,
- At arbejdet udføres 2023,
- At fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejeren,
- At skader på vandløbene som følge af ledningens tilstedeværelse eller reparation skal udbedres og betales af ledningsejeren,
- Alle forhold til 3. person varetages af ansøger.

**2) Hvor krydsningen gennemføres ved gennemgravning af vandløbet:**

- At der etableres et midlertidigt sandfang nedstrøms projektområdet. Sandfanget kan etableres ved at lægge en barriere af en blanding af nøddesten og singles i forholdet 70/30 på tværs af vandløbet ca. 20-30m nedstrøms, som midlertidigt opstemmer vandet og lader sand og sediment bundfælde opstrøms barrieren. Bundfældet sediment fjernes/opgraves når gennemgravningen er udført, og nøddesten/singlesblandingen udjævnes til den udgør en 5cm forhøjelse af bunden i forhold til bundkoten inden etableringen,

---

<sup>1</sup> Fra 1. januar 2023 er bræmmerne udvidet med én meter.

- At det under arbejdet tilstræbes at minimere påvirkningen af vandløbet, især i forhold til ødelæggelse af brinker og tilførsel af sand og andet materiale fra brinkerne til vandløbet<sup>2</sup>,
- At der etableres en midlertidig spunsvæg på tværs af vandløbet imens gravearbejdet pågår. Vandet fra opstrøms side af projektområdet pumpes uden om den midlertidige spunsvæg imens arbejdet udføres. Suget til pumperne placeres frit i vandsøjlen, så der ikke pumpes bundmateriale med, og pumpernes udløb placeres OPSTRØMS det midlertidige sandfang,
- At vandafleningen ikke hindres hverken under eller efter krydsningerne,
- At ansøger påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere der måtte blive berørt af såvel selve arbejdet som f.eks. ødelagte rørledninger, problemer med opstuvninger opstrøms og manglende vand nedstrøms,
- At ledningsejer er ansvarlig for flytning af egne ledninger, hvis de blotlægges af vandløbets naturlige erosion eller ved evt. fremtidige vandløbsreguleringer,
- At arbejdet udføres i 2023,
- At fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejeren,
- At skader på vandløbet som følge af ledningens tilstedeværelse eller reparation skal udbedres og betales af ledningsejeren,
- Alle forhold til 3. person varetages af ansøger.

---

<sup>2</sup> Vær især opmærksom på at undgå at køre maskiner tæt på brinken – når først brinkerne er ødelagt, kan de være meget længe om at stabilisere sig igen.

## Redegørelse

LIFA A/S ansøger på vegne af Vores Elnet A/S om placering af kabelsystem fra Farstrup til Moderup. Vores Elnet oplever en stigende efterspørgsel på tilslutning til elnettet af bl.a. store solcelleparker, elkedler og decentral produktion. Dette stiller krav til det overordnede 60 kV forsyningsnet. Den store efterspørgsel betyder, at der aktuelt er behov for at etablere en 60 kV kabelforbindelse fra transformerstationen ved Farstrup til en planlagt ny transformerstation mellem Hårslev og Moderup.

## Beskrivelse af projektet

Kabelanlægget omfatter 3 stk. et-leder højspændingskabler bundet sammen i en trekant samt et signalkabel i rør til informationsudveksling mellem transformerstationerne. Der påtænkes tinglyst en servitut på ejendommene med et servitútbælte på 2 \* 1 meter. Ny servituttekst er vedhæftet.

Lodsejeroversigt, krydsninger af vandløb:

| Ejerlav Navn                | Matrikel-nummer | Matrikel-bogstav | Ejers navn og adresse                                                              |
|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Veflinge By, Veflinge       | 5               | a                | SOFI-TRADE ApS, Kusterslevvej 143, 5471 Søndersø                                   |
| Veflinge By, Veflinge       | 3               | l                | Otto Waskiw Pedersen, Stormarken 47, 5471 Søndersø                                 |
| Havgård, Vigerslev          | 1               |                  | Eva Anne Lise Haugaard, Havgårdsvej 36, 5471 Søndersø                              |
| Høved Gde., Veflinge        | 2               | c                | Lars Henrik Nørgaard, Birgit Elisabeth Krogh Nielsen, Brolundvej 52, 5474 Veflinge |
| Sdr. Esterbølle By, Særslev | 7               | a                | Hans Kristian Eriksen, Brolundvej 41, 5471 Søndersø                                |
| Sdr. Esterbølle By, Særslev | 3               | f                | Knud Erik Mosegård Rasmussen, Mosegårdvej 2, 5471 Søndersø                         |
| Maderup By, Særslev         | 6               | a                | Jørgen Andersen                                                                    |

## Lovgivning

Tilladelsen meddeles i henhold til Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 127 af 26/01/2017, § 47 samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27/06/2016, § 9.

**Tilladelsen sendes ikke i 4 ugers høring jf. § 17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. idet projekterne ikke skønnes at have en væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, når anlagt som ansøgt ved styret underboring eller gennemgravning.**

## Forhold til øvrig lovgivning

### Museumsloven:


Findes der under jordarbejderne spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses, i det omfang der berører fortidsmindet i henhold til museumslovens<sup>3</sup> § 27. Forholdet skal i så fald straks anmeldes til Odense Bys Museer v. Maria Lauridsen, [maera@odense.dk](mailto:maera@odense.dk).

### Vandplaner:

Margårds Mølleå er ikke målsat i den statslige vandområdeplan for Odense Fjord, se rød markering i nedenstående kortudsnit. Afløb fra Maderup Mose bliver måske målsat i den

<sup>3</sup> Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014

kommende Vandplansperiode, se blå markering i nedenstående kortudsnit. De øvrige vandløb nævnt i denne krydsningstilladelse er ikke målsatte. Krydsningen vil ikke være til hinder for målopfyldelse i Afløb fra Maderup Mose.

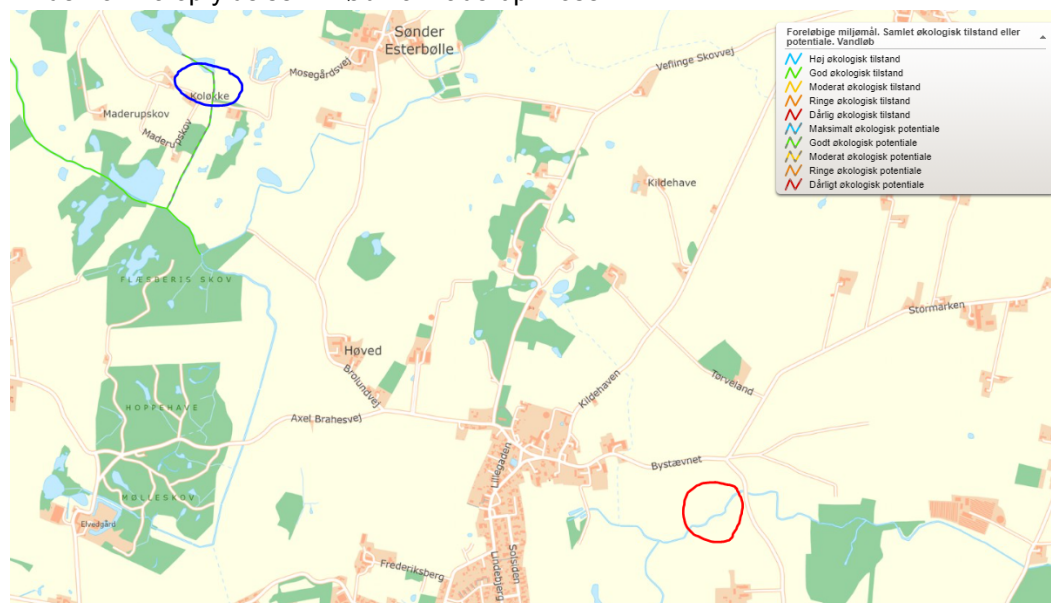

Figur 0.5 Screenshot fra Miljøministeriets MiljøGIS med miljømål for de enkelte vandløbsstrækninger. Margårds Mølleå-krydsningen er markeret med rød, mens Afløb fra Maderup Mose-krydsningen er markeret med blå.

#### Natura-2000:

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura2000 område væsentligt.

Det ansøgte projekt ligger ikke i et Natura2000 område. Nærmeste Natura2000 område er Havområdet omkring Æbelø, ca. 6km N for det nordligste af vandløbene i denne tilladelse. Nordfyns Kommune vurderer ikke at der skal laves en nærmere konsekvensvurdering af disse meget begrænsede tiltag i vandløbene i forhold til Natura2000-områder.

#### Bilag IV-arter:

Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet kan have skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i Habitatdirektivets Bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arterne. De danske regler fremgår af habitatbekendtgørelsen<sup>4</sup> og er implementeret i naturbeskyttelsesloven<sup>5</sup> § 29a og b.

Nordfyns Kommune har kendskab til forekomst af mindst én bilag IV-art i det ansøgte projektområde, idet der lever odder i Stor Å og i Stavik Å, hvorfor der med stor sandsynlighed af og til er oddere på gennemrejse på strækningerne. Projektområderne består dog af dyrkede marker uden habitater, der tillader odderne at slå sig ned.

Kommunen har ikke kendskab til andre Bilag IV-arter i projektområderne. Derfor vurderer Nordfyns Kommune, at anlægsarbejdet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, eller i øvrigt påvirke odderne negativt.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse om udpegnings af administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK. Nr. 1595 af 06/12/2018

<sup>5</sup> Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1122 af 03/09/2018



**Naturbeskyttelsesloven:**

Som de fleste vandløb er også Margårds Mølleå og Afløb fra Maderup Mose §3-beskyttet. Nærværende tilladelse er at betragte som en dispensation fra §3 i Naturbeskyttelsesloven, som meddeles ud fra en samlet vurdering af projektets minimale betydning for vandløbene.

**Klagevejledning**

Du og andre klageberettigede kan i medfør af Vandløbslovens §80 klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager på Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnets side på Nævnenes Hus' hjemmeside.

[Klik her for at gå til hjemmesiden.](#)

På hjemmesiden kan du finde en klagevejledning ([link](#)) samt flere informationer om Klageportalen.

Du logger på klageportalen med NEM-ID. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, Vand og Natur. Vi sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om din anmodning kan imødekommes.

**Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort, dvs. den 3. marts 2023.**

Klagen kan indgives af:

- Afgørelsens adressat,
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, i dette tilfælde f.eks. berørte lodsejere,
- Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med vandløbslovens § 84.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må tilladelsen ikke udnyttes før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Tilladelsen bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden 3 år.

Venlig hilsen

Mads Syndergaard

Natursagsbehandler  
Direkte tlf. 2491 1224  
msynde@nordfynskommune.dk